


DETALLES DE TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES

CONTENES

Para la construcción o reposición de contén se tomarán en cuentas las especificaciones siguientes y de conformidad razonable con la topografía de la vía.

Tipo 1: Contén con una altura de 0.30 m y una base de 0.45 m.

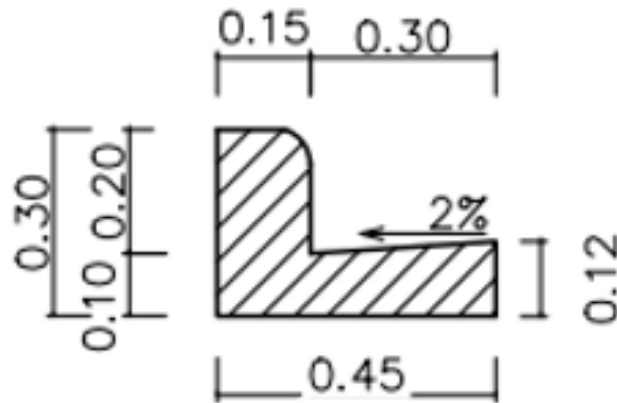

-CONTEN PULIDO - HORMIGON -F'C = 210KG/CM2



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
SAN JOSÉ DE OCOA**
FERNANDO ANTONIO CASTILLO CASADO
ALCALDE MUNICIPAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

SUPERVISOR

DEPARTAMENTO DE OBRAS

SUPERVISOR

Proyecto:

CONSTRUCCION DE CONTEN

Contenido:

DETALLE DE CONTEN

PROYECTO No. :

Escala:

Revisión No. :

FECHA:

HOJA No.